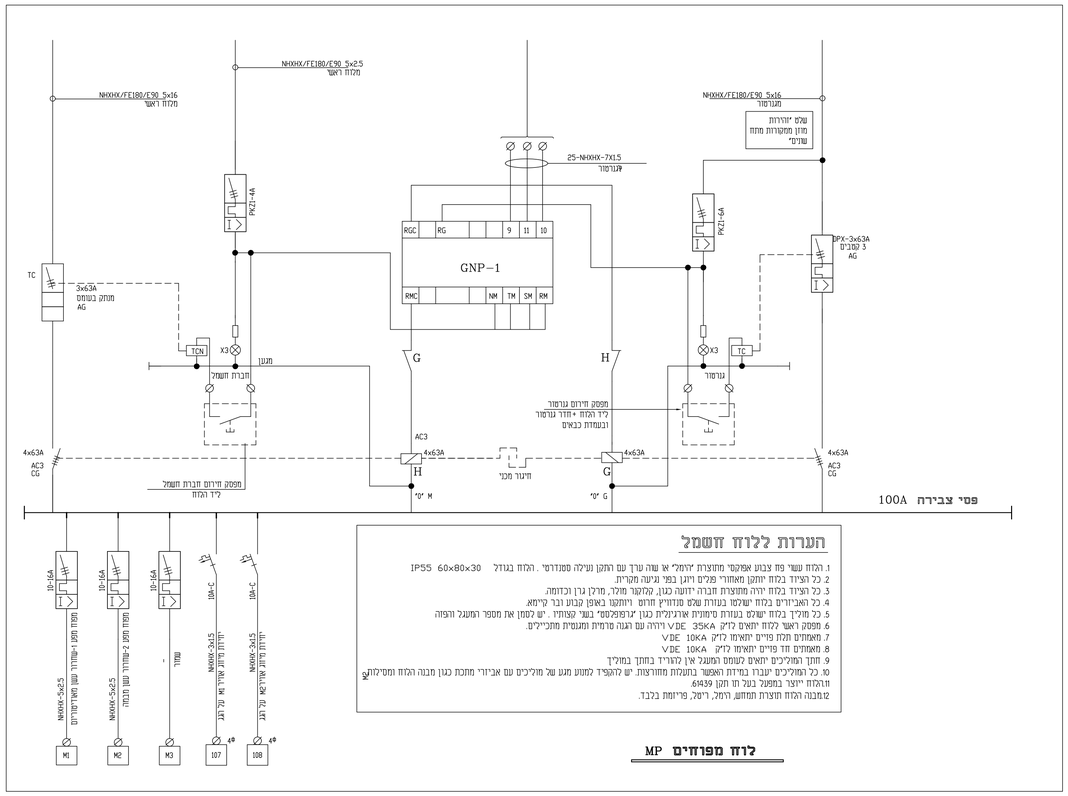

הערות ללוח חשמל

1. הלוח עשוי פח צבוע אפוקסי מתוצרת "זומל" או שווה ערך עם התקן ענילה סטנדרטי . הלוח בגודל IP55 60×80×30
2. כל הציוד בלוח יותקן מאחורי פנלים ויוגן בפני גישה מקרית.
3. כל הציוד בלוח יהיה מתוצרת חברה יזועה כגון, קלוקר מולר, מרלן גרן וכדומה.
4. כל האביזרים בלוח ישלטו בעזרת שלט סנדוויץ חרוט ויותקנו באופן קבוע ובר קיימא.
5. כל מוליך בלוח ישלם בעזרת סימונית אורגינלית כגון "גרפופלסט" בעל קצותיו . יש לסמן את מספר המעגל והפזה
6. מפסק ראשי ללוח יותאים לזק 35KA VDE וריהה עם הגנה סדמית ומגנטית מתכיילים.
7. מאמתים תלת פזיים יתאימו לזק 10KA VDE
8. מאמתים חד פזיים יתאימו לזק 10KA VDE
9. חוטי המוליכים יותאים לעומס המעגל אין להוריד בחוטי במוליך
10. כל המוליכים יעברו במידת האפשר בתעלות מחוררות. יש להקפיד למנוע מגע של מוליכים עם אביזרי מחטת כגון מבנה הלוח ומסילות
11. הלוח ייוצר בתפוצ בעל תו תקן 61439.
12. מבנה הלוח ומצרת המחשמ, רמל, רשל, פריזמות בלבד.

לוח מפוחים MP

תפוצה

| תאריך | | |