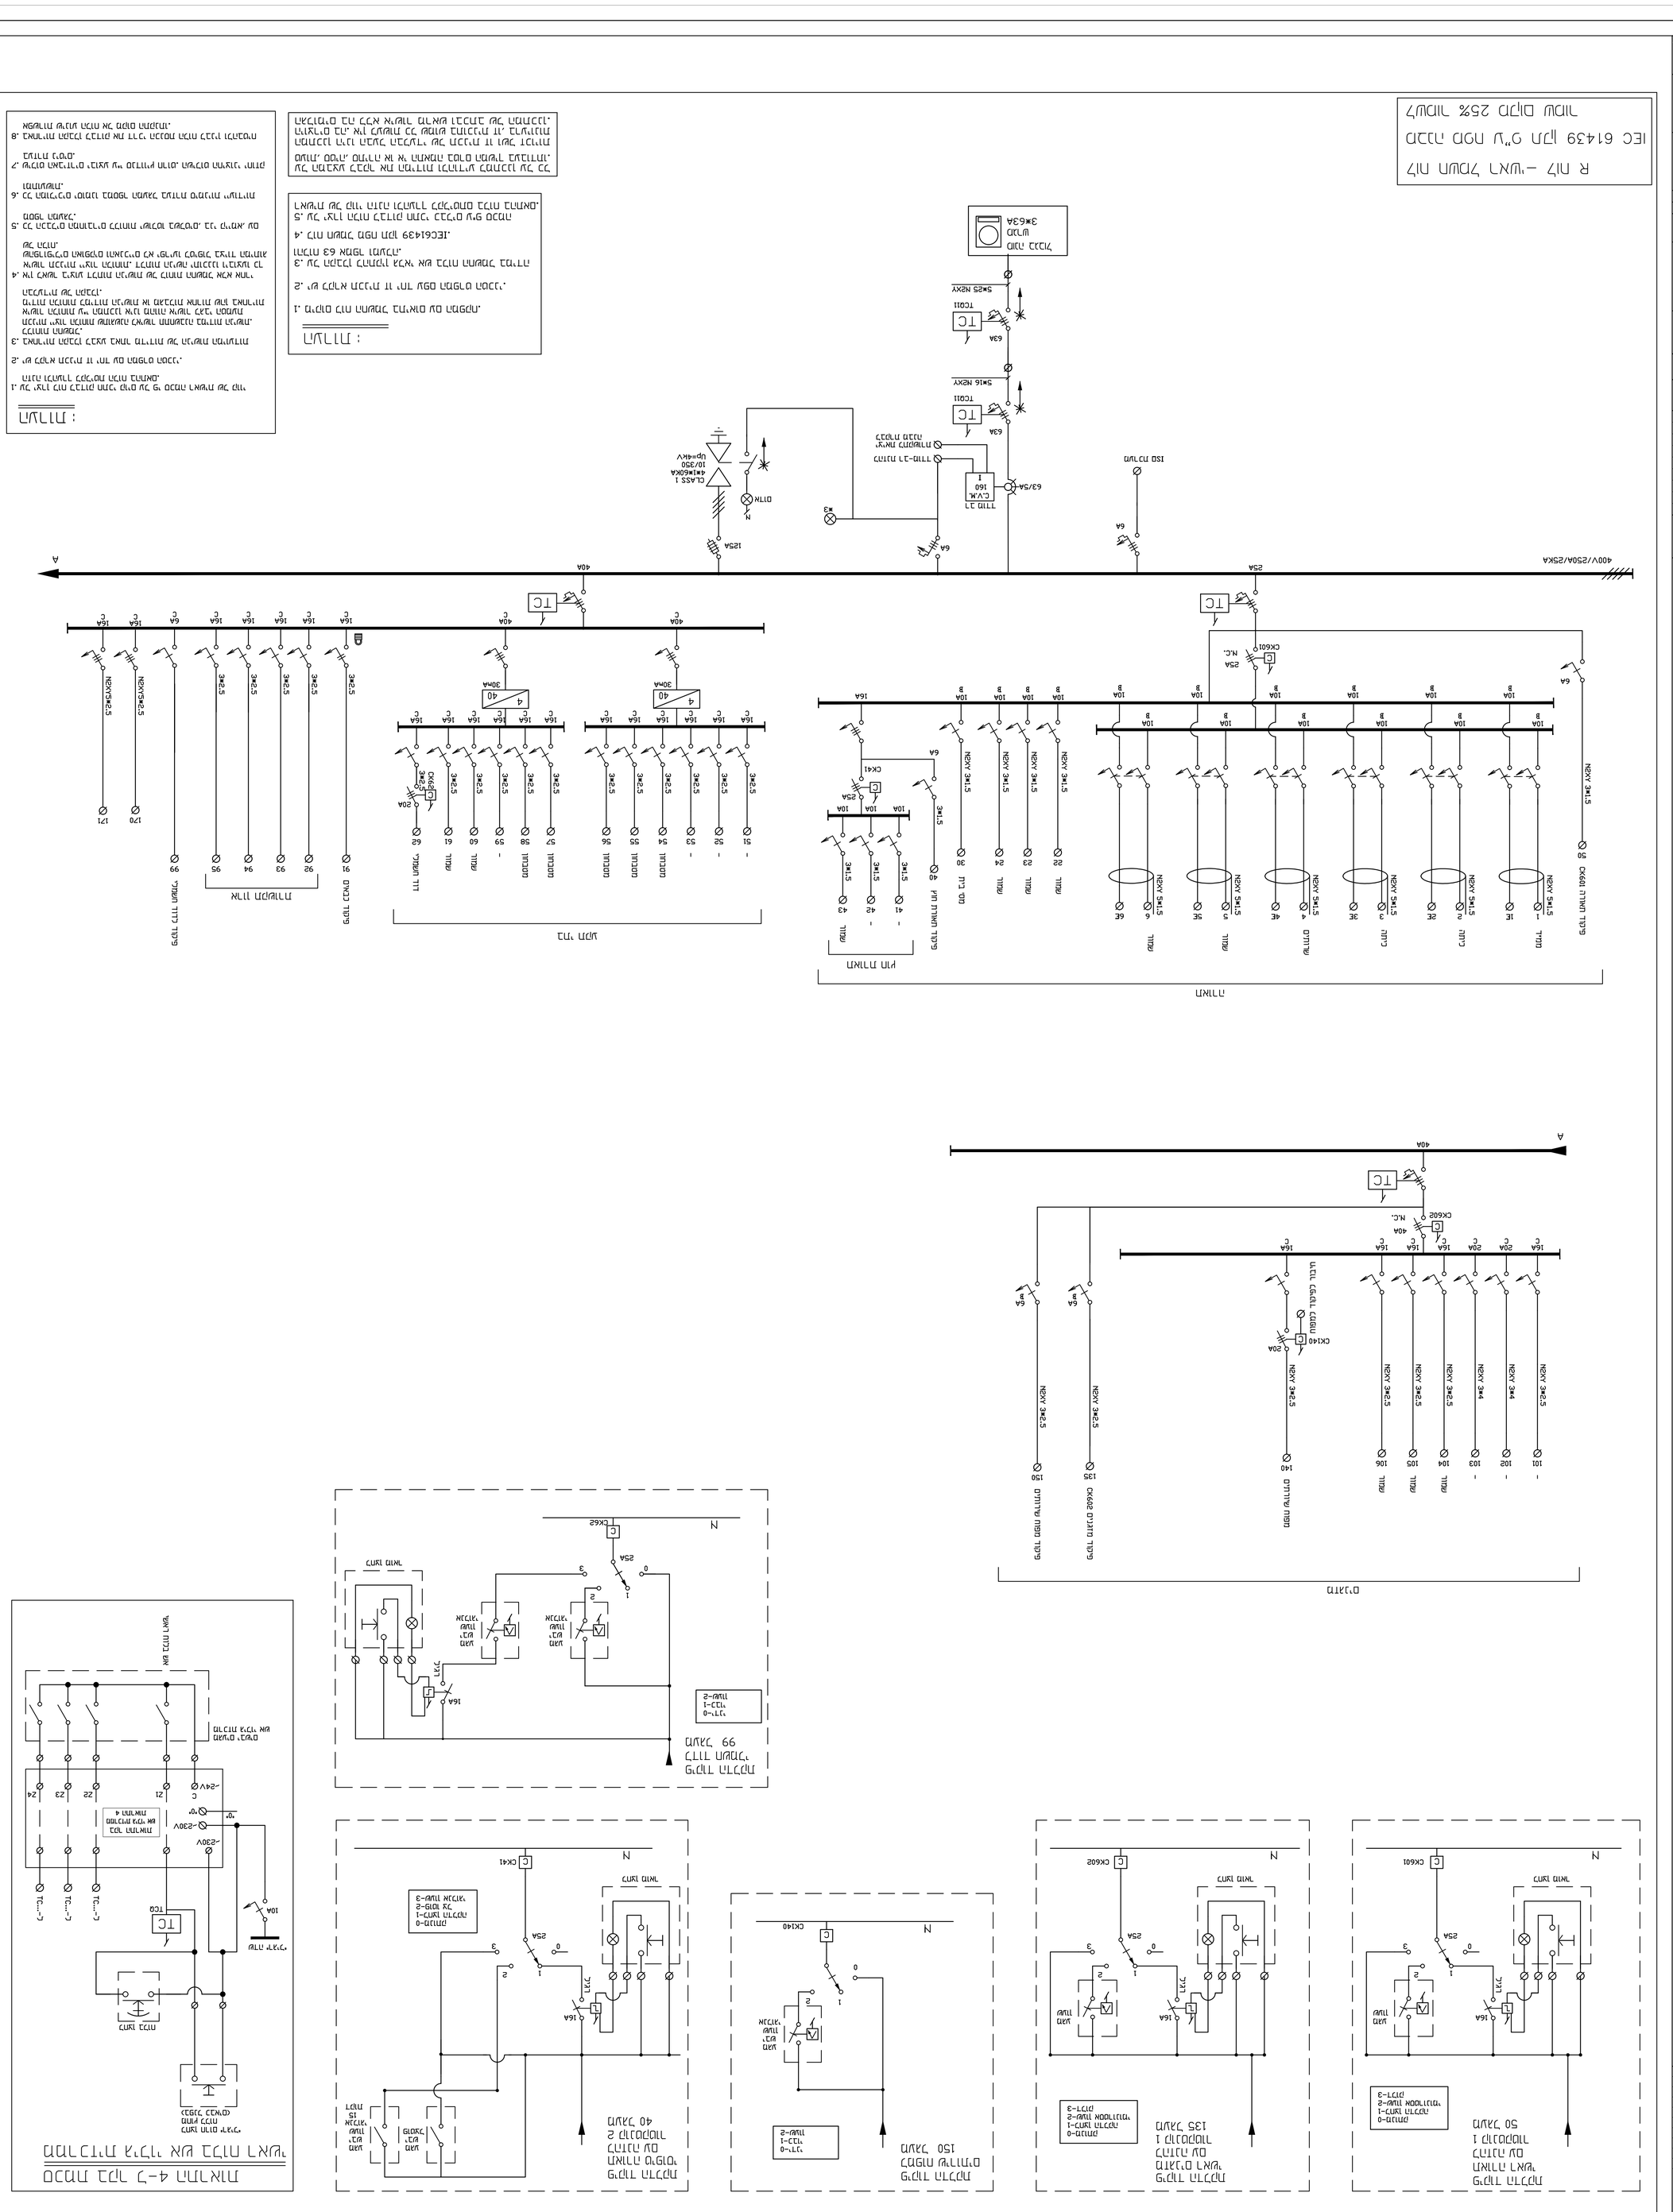
R מלון ים המלך – מגדל ג'
IEC 61439 לפי תקן
מבנה מבוא ו"מ 25% רזרבה לעתיד
R מגדל – לוח חשמל ראשי
מבנה מבוא מתח נמוך
לוח חשמל ראשי 3 מתח 2286 ולט
751 ולט
לוח מבוא מתח נמוך 4–7 מגדל מגורים
לוח מבוא מתח נמוך 8–7 מגדל מגורים
לוח מבוא מתח נמוך 12–7 מגדל מגורים
400V/250A/25KA
מבוא מתח נמוך
מבוא מתח נמוך
מבוא מתח נמוך